




Masttyp: WAGEÜ

dargestellter Mast : WAGEÜ 43,00

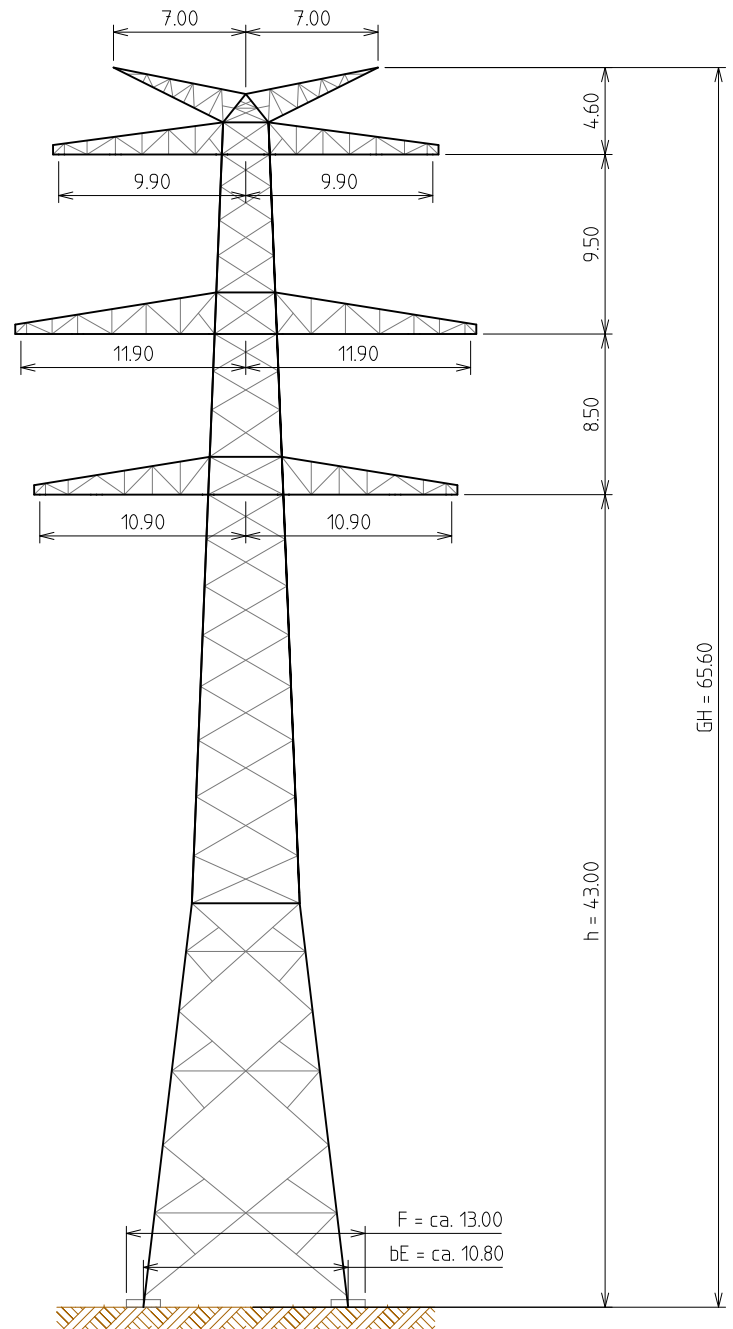

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

Höhe der Seilaufl. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
43,0	43,0	65,6	10,8	13,0

 LTB <small>LEITUNGSBAU</small>	LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim				TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
			Mastskizze			
	Name	Datum	Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Vorhaben 2 BBPlG ("Ultratnet") Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)		Stand	14.12.2020
gez.	Giesler	14.12.2020			Maßstab	1:400
gepr.	Käüfl	15.12.2020			Blatt	13 von 36
Freig.	Käüfl	01.03.2021			Register	5
Zeichnungsnr. LTB L65 20 394						