


Gestänge : g7571-001

Masttyp: WE145-155

dargestellter Mast : WE145-155 35,00

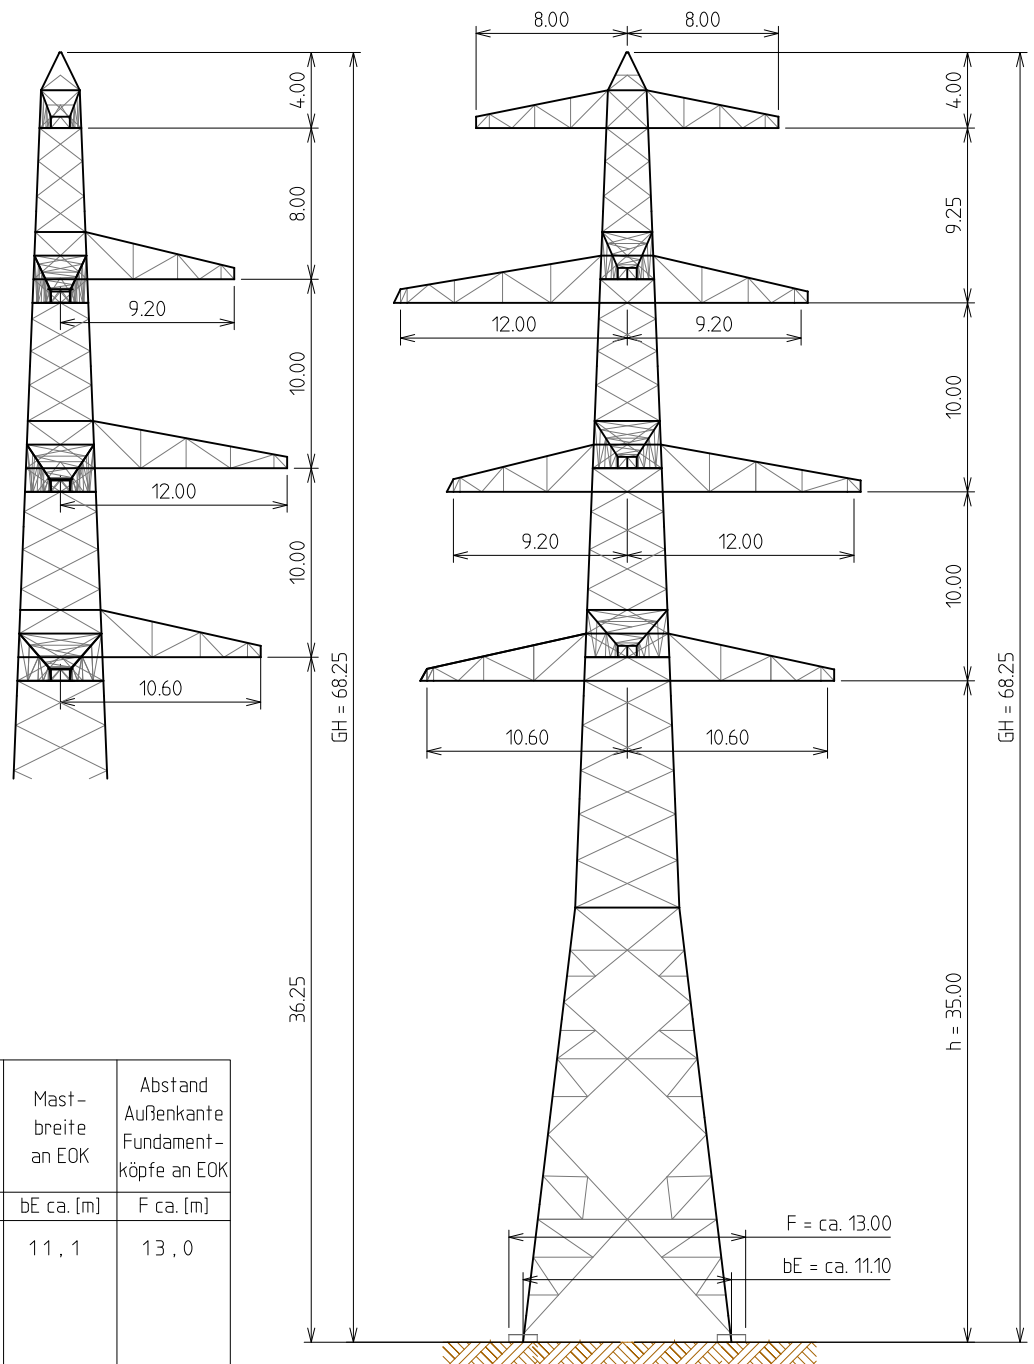

Höhe der Seilaufl. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,0	35,0	68,3	11,1	13,0

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet



LTB Leitungsbau GmbH
BA Mannheim

TRANSNET BW

Mastskizze

TransnetBW GmbH
Osloer Straße 15-17
70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Giesler	14.12.2020
gepr.	Käufel	15.12.2020
Freig.	Käufel	01.03.2021
Zeichnungsnr. LTB L65 20 318		

Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg
Vorhaben 2 BBPLG ("Ultranet")
Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)

Stand	14.12.2020
Maßstab	1:400
Blatt	19 von 36
Register	5