


Gestänge : g7571-003


Masttyp: WA140-180

dargestellter Mast : WA140-180 35,00

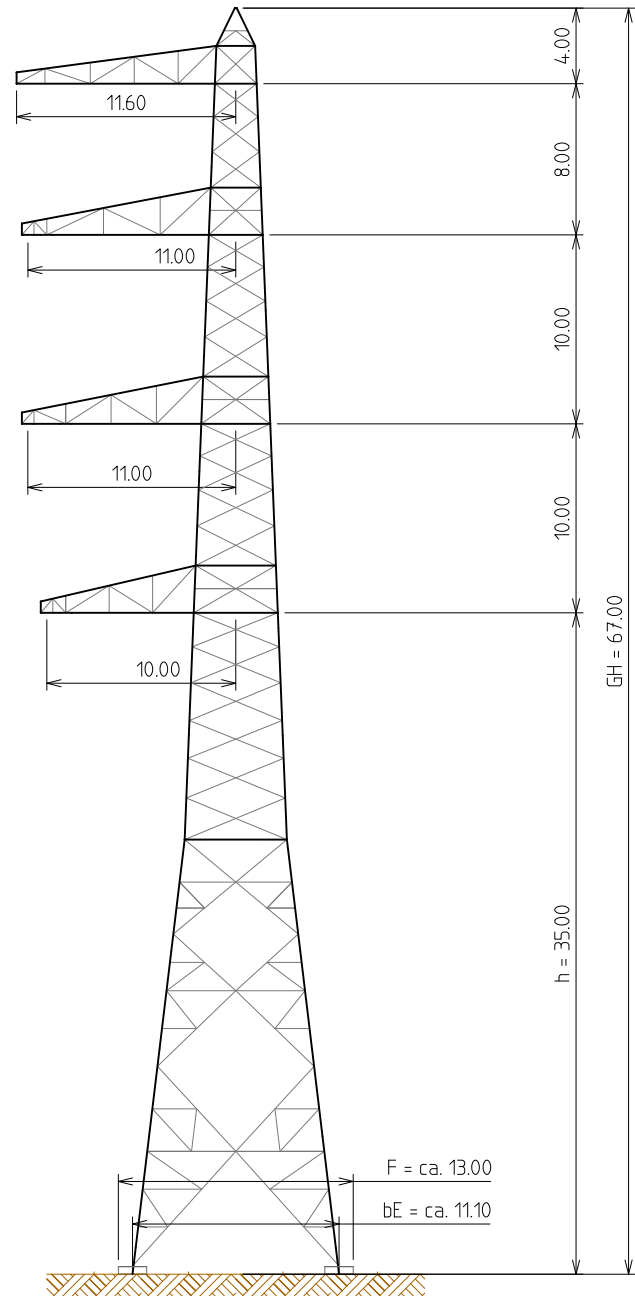

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,0	35,0	67,0	11,1	13,0

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

 LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze		TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
	gez.	Name	Datum	Stand
	gepr.	Käuf	14.12.2020	Maßstab
	Freig.	Käuf	15.12.2020	Blatt
Zeichnungsnr. LTB L65 20 400		Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg		Register
		Vorhaben 2 BBPLG ("Ultranet")		5
		Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)		