


Gestänge : AD7600-015A


Masttyp: WAÜ / WE

dargestellter Mast : WAÜ / WE 35,00

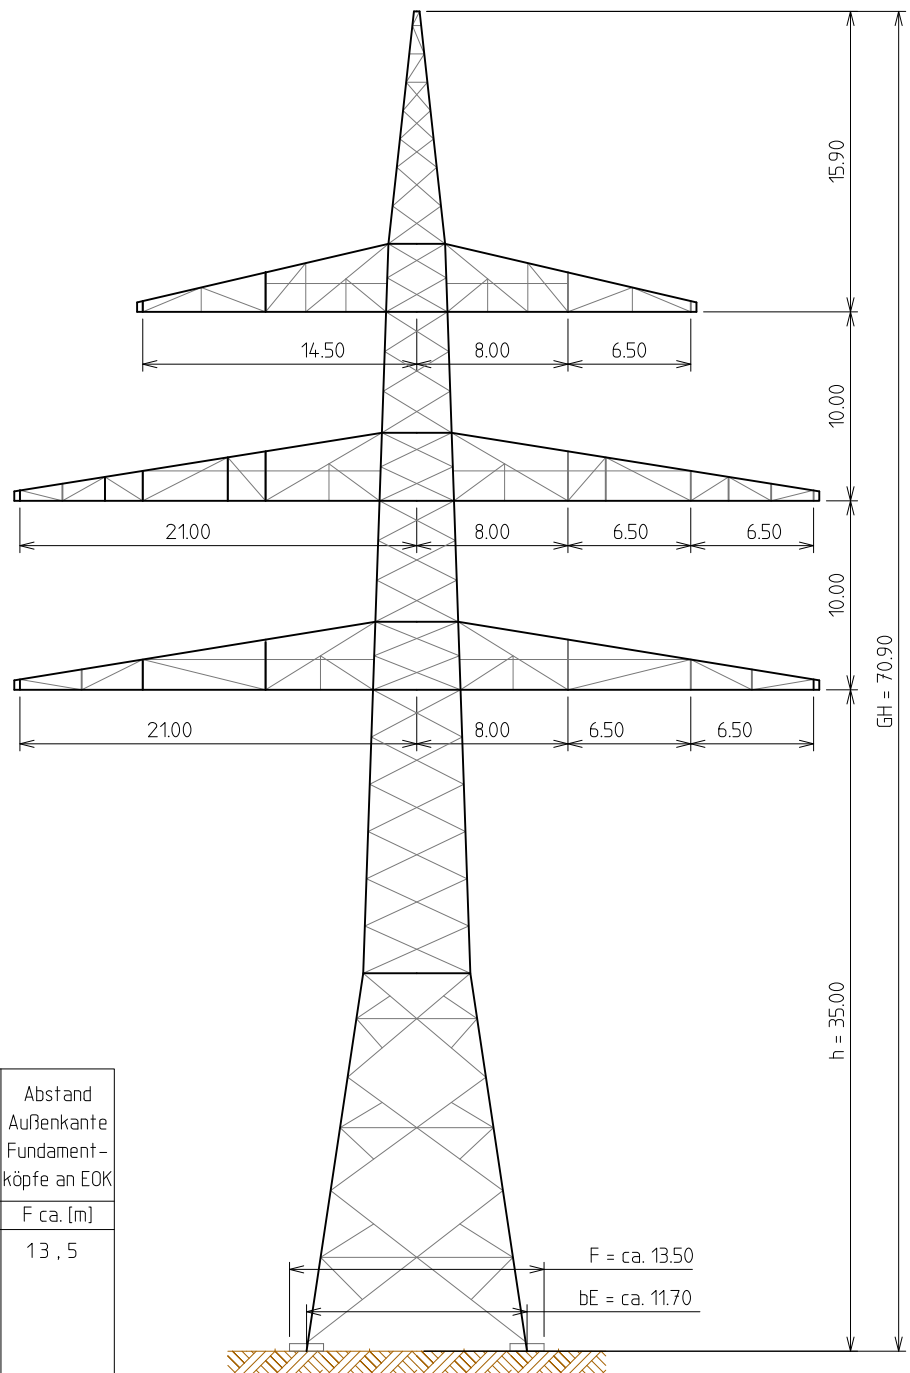

Höhe der Seilaufl. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,0	35,0	70,9	11,7	13,5

Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme 2 verwendet

 <div>LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim</div>			<div>TRANSNET BW</div> <div>Mastskizze</div>		TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
	Name	Datum	Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Vorhaben 2 BBPLG ("Ultraset") Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)		Stand	14.12.2020
gez.	Giesler	14.12.2020			Maßstab	1:400
gepr.	Käüfl	15.12.2020			Blatt	22 von 36
Freig.	Käüfl	01.03.2021			Register	5
Zeichnungsnr. LTB L65 20 401						