


Gestänge : AA85-2019-11



Masttyp: WAD1

dargestellter Mast : WAD1 19,00

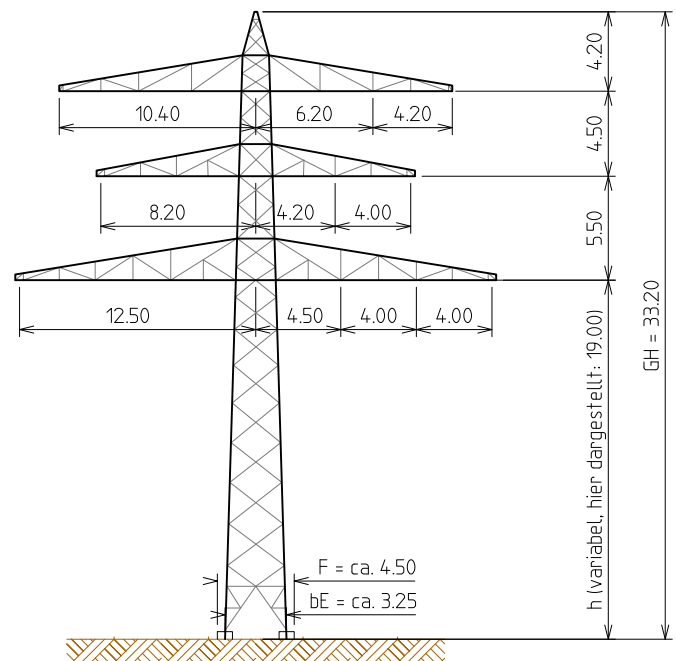

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE [m]	F ca. [m]
17,0	17,0	31,2	3,134	4,5
19,0	19,0	33,2	3,254	4,5
21,0	21,0	35,2	3,374	4,5
23,0	23,0	37,2	3,494	5,0
25,0	25,0	39,2	3,614	5,0
27,0	27,0	41,2	3,734	5,0
29,0	29,0	43,2	3,854	5,0

Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme 5 verwendet

	LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim		 Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
	Name	Datum		Stand	14.12.2020
gez.	Giesler	14.12.2020	Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Vorhaben 2 BBPLG ("Ultranet") Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)	Maßstab	1:400
gepr.	Käufel	15.12.2020		Blatt	26 von 36
Freig.	Käufel	01.03.2021		Register	5
Zeichnungsnr. LTB L65 20 405					