



Masstyp: WAGEÜ

dargestellter Mast : WAGEÜ 35,00

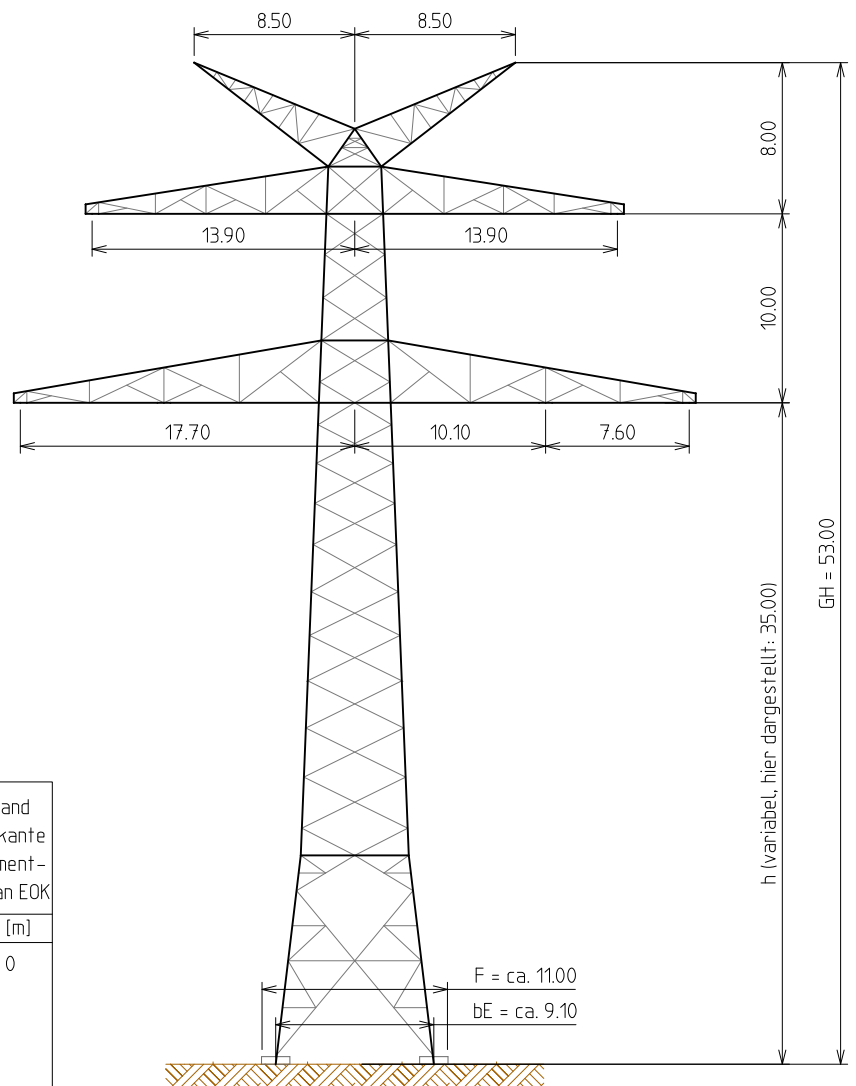

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,0	35,0	53,0	9,1	11,0

Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme 11 verwendet

 <div>LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim</div>			<div>TRÄNSNET BW</div> <div>Mastskizze</div>		TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
	Name	Datum	<div>Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Vorhaben 2 BBPlG ("Ultratnet") Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)</div>			
gez.	Giesler	14.12.2020				
gepr.	Käufel	26.04.2022				
Freig.	Käufel	26.04.2022				
Zeichnungsnr. LTB L65 20 390						
			Stand	26.04.2022		
			Maßstab	1:400		
			Blatt	35 von 36		
			Register	5		