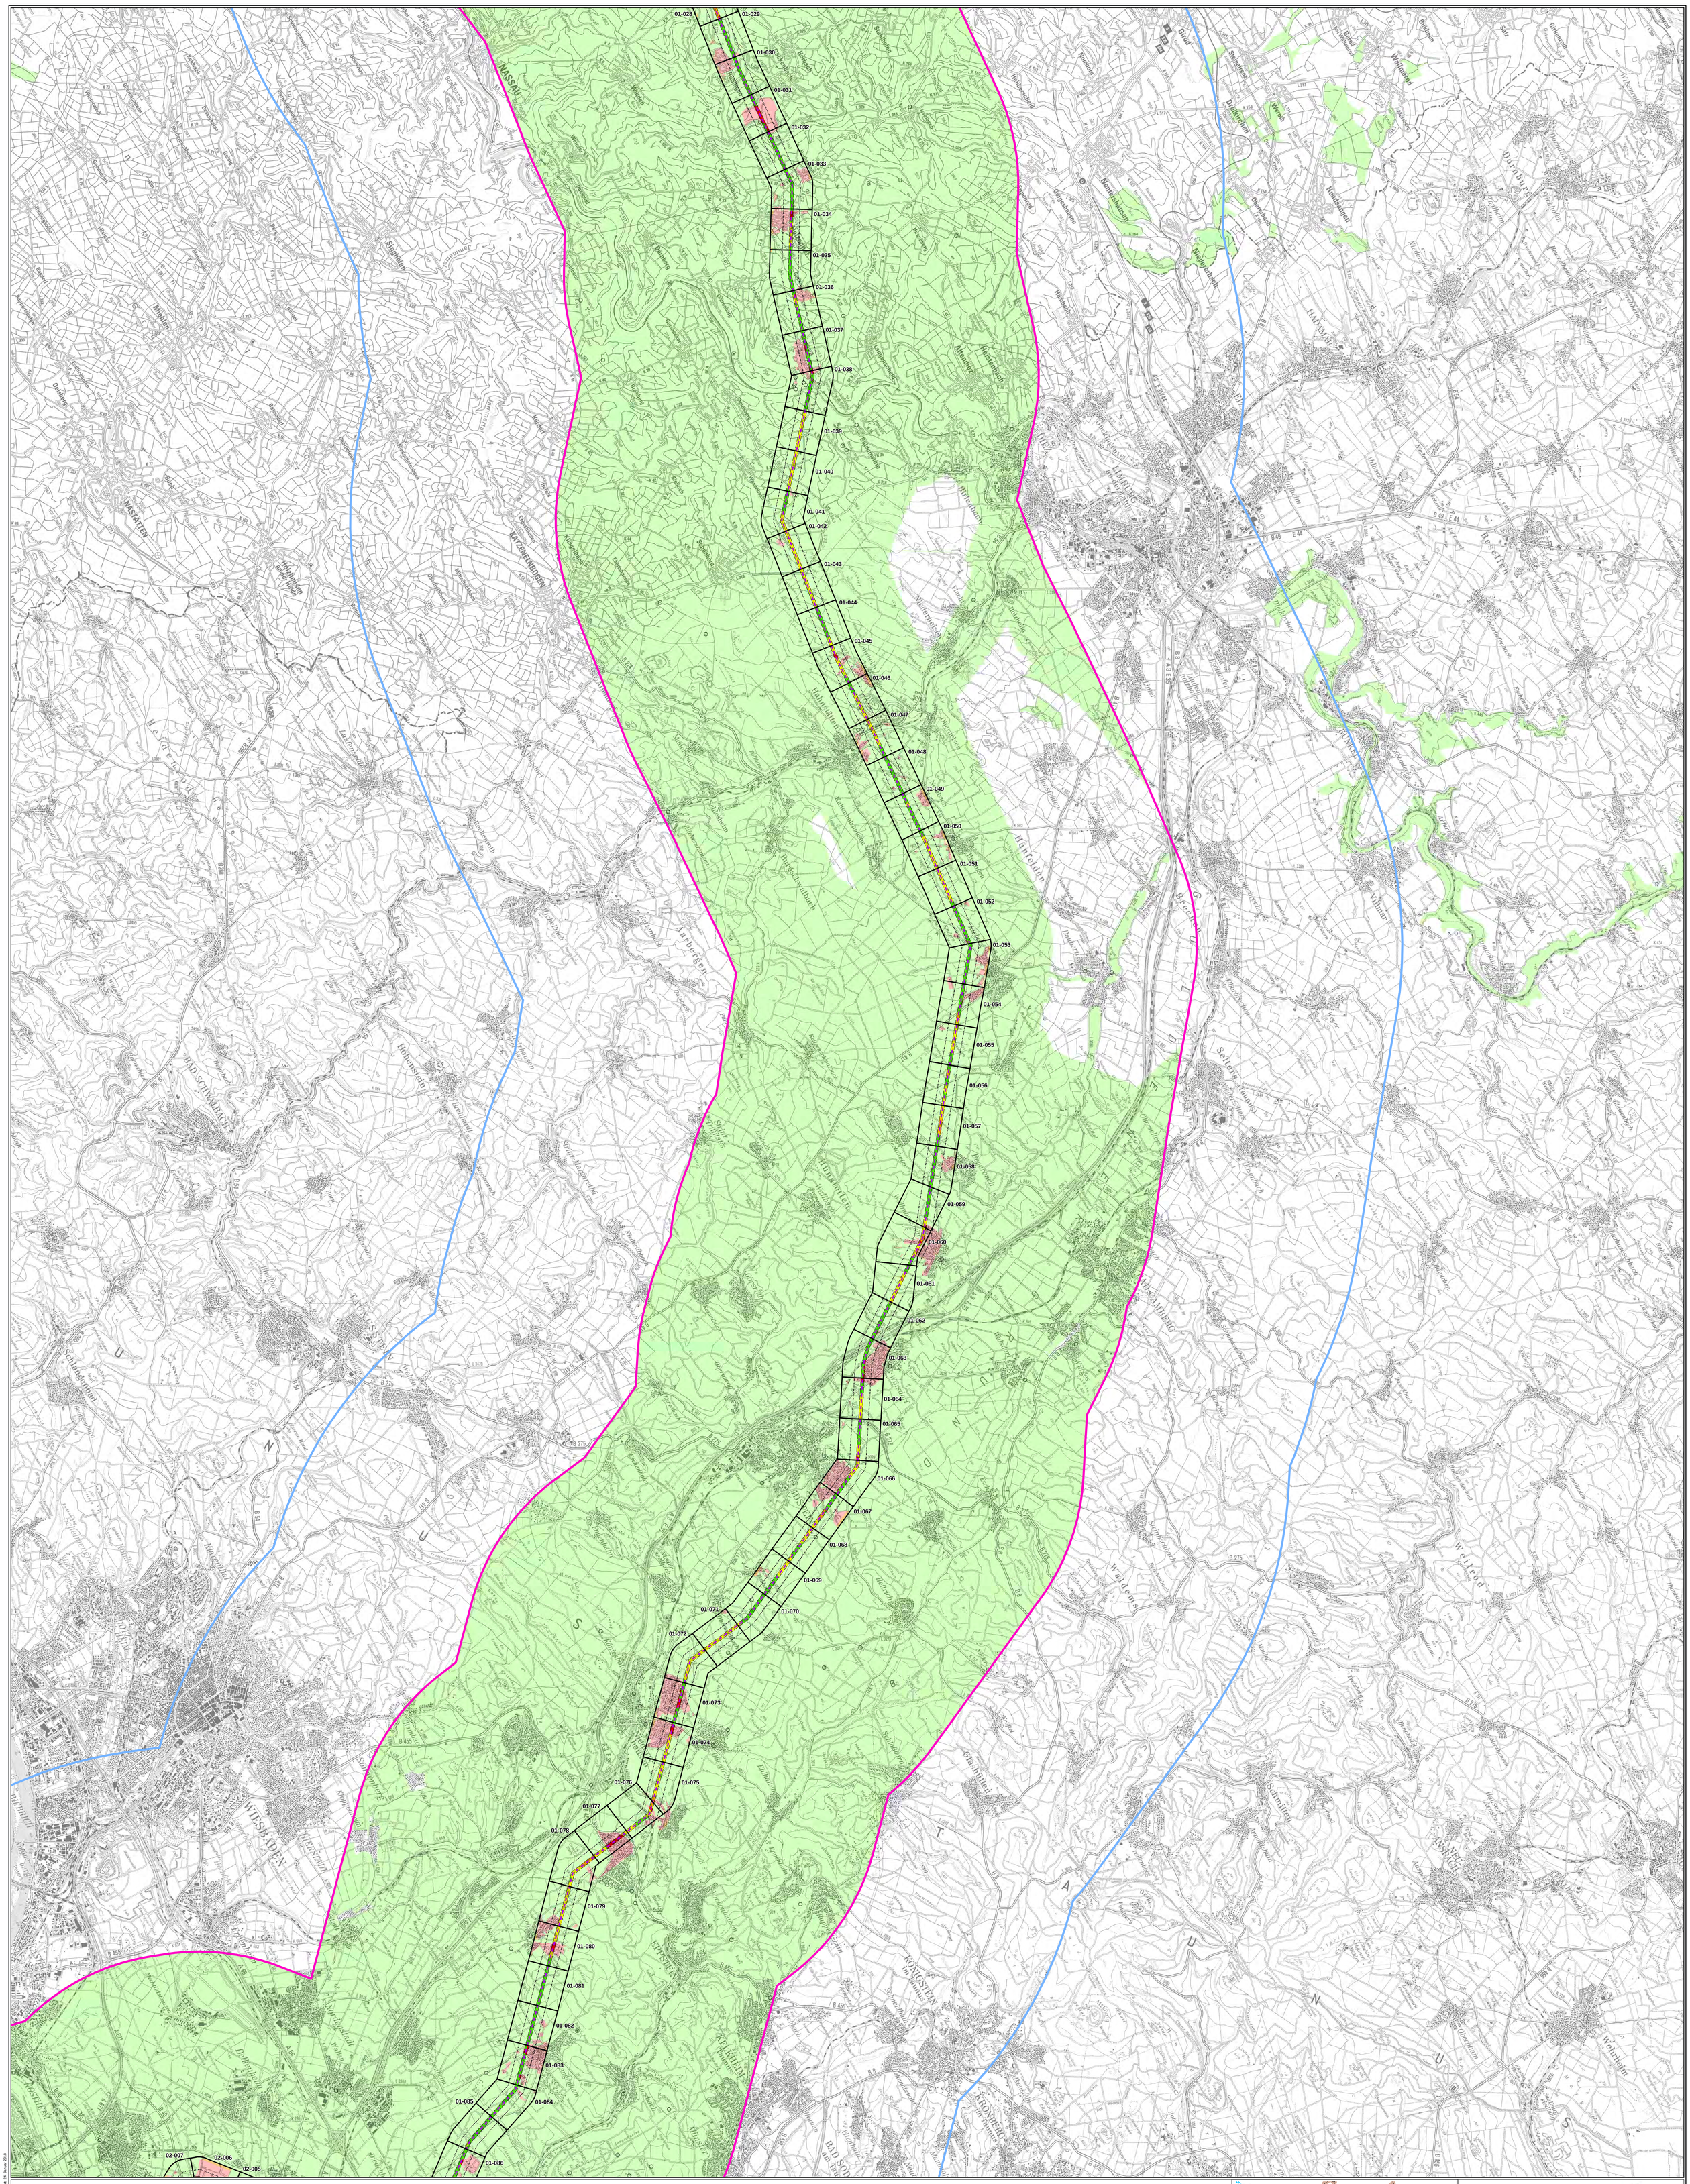

Legende

Allgemein

- Maximaler Untersuchungsraum
- Maximaler Untersuchungsraum (nur Schwarzstorch)
- Trassenkorridorsegment
- Bereich reduzierter Wirkintensität LK 2 & 3 (SG Landschaft)
- Trassenraum der zu nutzenden Trassenachse
- Korridore anderer Abschnitte

Leitungskategorie (LK)

- 3 - Nutzung Bestandsleitung (punktuelle Umbauten)

Einstufung des Konfliktrisikos (flächig, linienförmig und punktuell)

innerhalb/außerhalb Trassenraum

- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)

Bzgl. Zuweisung des Konfliktrisikos vgl. Tabelle 5.3-6 (Kapitel 5.3.1), Tabelle 5.3-12 (Kapitel 5.3.2), Tabelle 5.3-18 (Kapitel 5.3.3), Tabelle 5.3-24 (Kapitel 5.3.4), Tabelle 5.3-30 (Kapitel 5.3.5) und Tabelle 5.3-36 (Kapitel 5.3.6).

0 0,5 1 2 3 4 5 km

© GeoBasis-DE / BKG 2015
weitere Quellenhinweise siehe Anhang C.2.6

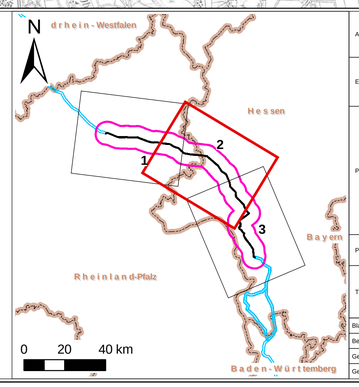

Auftraggeber:	**Amprion GmbH** Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund
Erstellt durch:	**ERM GmbH** Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg Tel: +49 (0) 6102/ 206-0 Fax: +49 (0) 6102/ 206-302

Höchstspannungsleitung
Osterath - Philippsburg
Gleichstrom
Abschnitt D
Weißenthurm - Riedstadt

Projekt:	
Phase:	Umweltbericht der Vorhabenträgerin
Thema:	**Konfliktrisiko Trassenachse (schutzgutübergreifend)**

Blattgröße:	**A0**	Maßstab:	**1:50.000**
Bearbeitet:	**SE**	Status:	**Bericht**
Gezeichnet:	**LE**	Stand:	**November 2017**
Geprüft:	**BVS**	Kartennummer:	**B.2.8 - 2 von 3**

Pfad: V:\0037\GIS_Unterw_Projekt_Ausdrück_GIS_Projektdat_Bericht\B_2_7_8_9_Konfliktrisi... Datum gespeichert: 31. Januar 2018