


Digitale Topographische Karte:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_25.02.2022.pdf

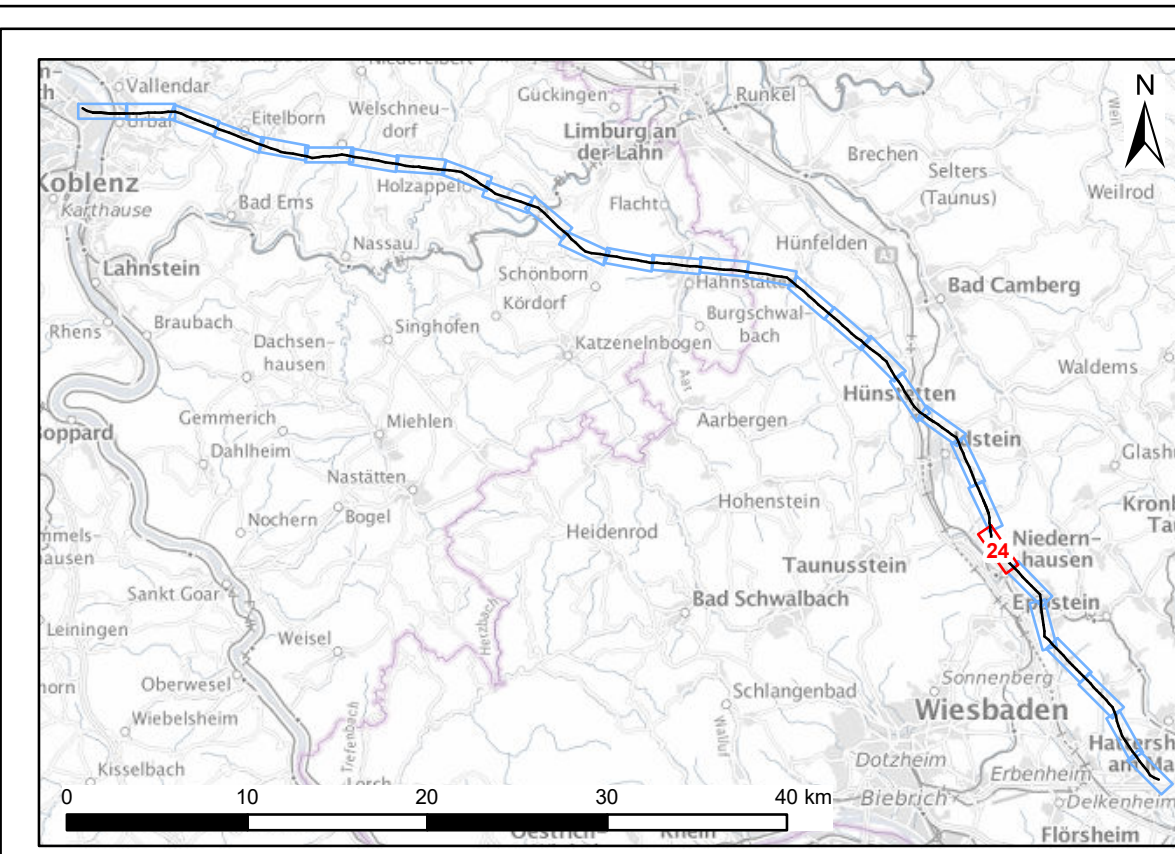

Legende siehe Karte2_Legende

| | | |
|-----------------|---|--|
| Auftraggeber: | <div>Amprion GmbH</div> <div>Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund</div> | <div></div> |
| Erstellt durch: | <div>TNL Energie GmbH</div> <div>Raiffeisenstraße 7 35410 Hungen</div> | <div></div> |
| Projekt: | <div>Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt: Pkt. Koblenz - Pkt. Marxheim</div> | |
| Phase: | <div>Planfeststellungsverfahren (§21 NABEG) 1. Planänderung</div> | |
| Thema: | <div>Register 18: Konfliktplan - Verbleibende Konflikte nach Anwendung von Vermeidungsmaßnahmen</div> | |
| Blattgröße: | <div>A4 lang</div> | <div>Maßstab: 1:3.000</div> |
| Bearbeitet: | <div>CLi/CB</div> | <div>Status: Bericht</div> |
| Gezeichnet: | <div>NDW</div> | <div>Stand: Mai 2024 (Version Dez. 2025)</div> |
| Geprüft: | <div>LHu</div> | <div>Karte: Karte 2 - Seite 24 von 30</div> |