


Bohrungslänge in Abhängigkeit des Kreuzungsobjektes

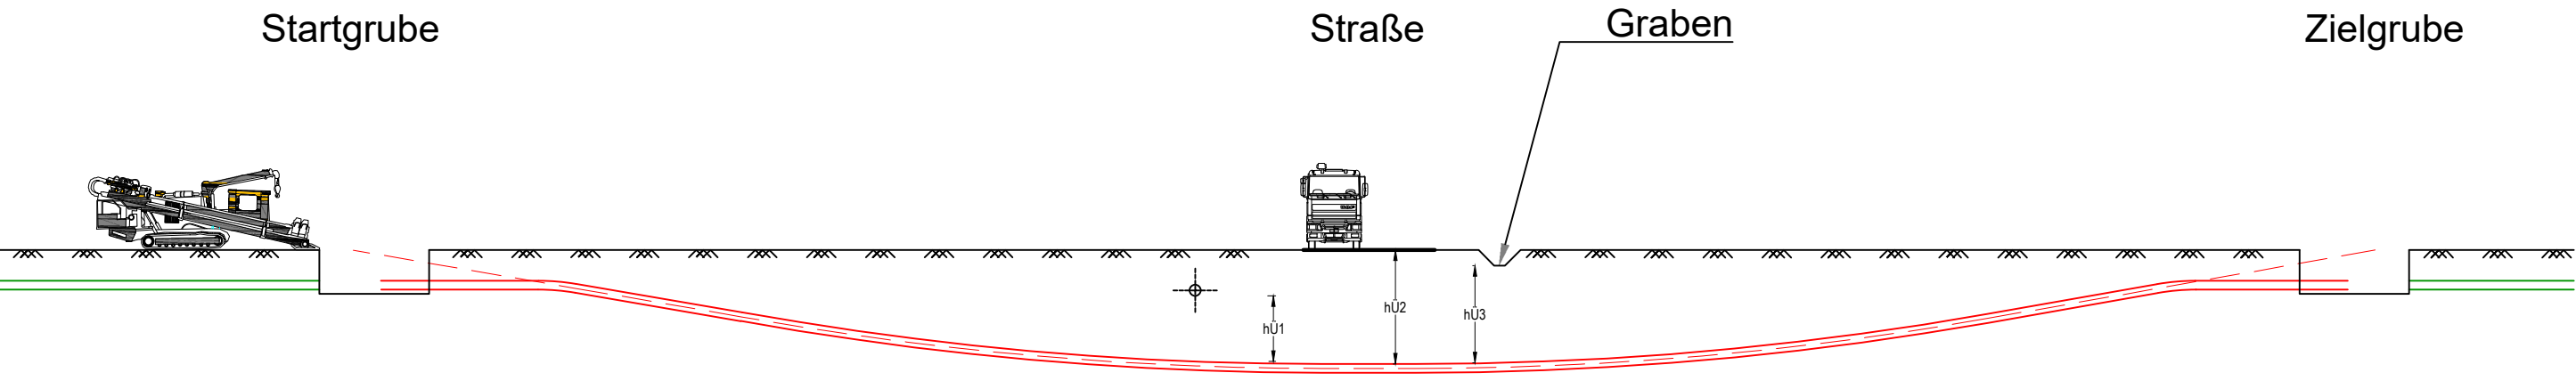

Legende

Bohrlinie	
Schutzrohr	
nat. gewachsener Boden	
Grube/Schürfe	
Straßenbelag	
offene Verlegung	

Überdeckungshöhe

bei Querungen von	
· Anlagen Dritter	$h_{Ü1} \geq 5 \text{ m}$
· Straßen	$h_{Ü2} \geq 5 \text{ m}$
· Gräben	$h_{Ü3} \geq 3 \text{ m}$

Hinweis:  
Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.

SuedOstLink

Abschnitt A1 Sachsen-Anhalt  
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



-			
-			
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
ARGE SOL TRASSIERUNG NORD		Technische Ref. / Firma * / *	Erstellt durch Poppe / Ruppert
FUGRO		Objektname SOL §19 NABEG	Format 420 x 297
		Zugehörigkeit Abschnitt A1	Maßstab ohne
Identnummer		Titel Anlage 2.10 Typical HDD Längsschnitt Straße	Zählteil -
		Eigennummer -	Status -
		Fremdnummer -	Blatt 1